

منشور دوري رقم (٨ = \) لسنة ٢٠١٧ (غش تجاري)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ...

نرجو ضبط وتحريم ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر **Tienam 500 mg vial** تشغيلة رقم **M017221** بتاريخ إنتاج ٢٠١٦/٢ وتاريخ انتهاء الصلاحية ٢٠١٨/١ حيث ان العبوات الأصلية من إنتاج شركة ميرك شارب & دوم واستيراد سوفيكو فارم. ويمكن التعرف ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالآتي:-

العبوات المغشوشة والمقلدة	العبوات الأصلية
١. على أحد جوانب العلبة الخارجية مدون حرف "C" في كلمة Consult (Capital letter) . ٢. كلمة Preparation بها خطأ إملائي ومكتوبة كالآتي: Prepartitione . ٣. كلمة Merck Sharp & Dohme مدونة كالآتي: MERCK SHARP & DOHME (جميع الحروف Capital ما عدا حرف "d" في كلمة DOHME فهو small).	١. على أحد جوانب العلبة الخارجية مدون حرف "C" في كلمة Consult (small letter) . ٢. كلمة Preparation مكتوبة بطريقة صحيحة. ٣. كلمة Merck Sharp & Dohme مدونة بطريقة صحيحة.

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور.

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات رضى الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتها بما تم.

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

بمقام رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشاد محمد زيادة

د. مصطفى السيد


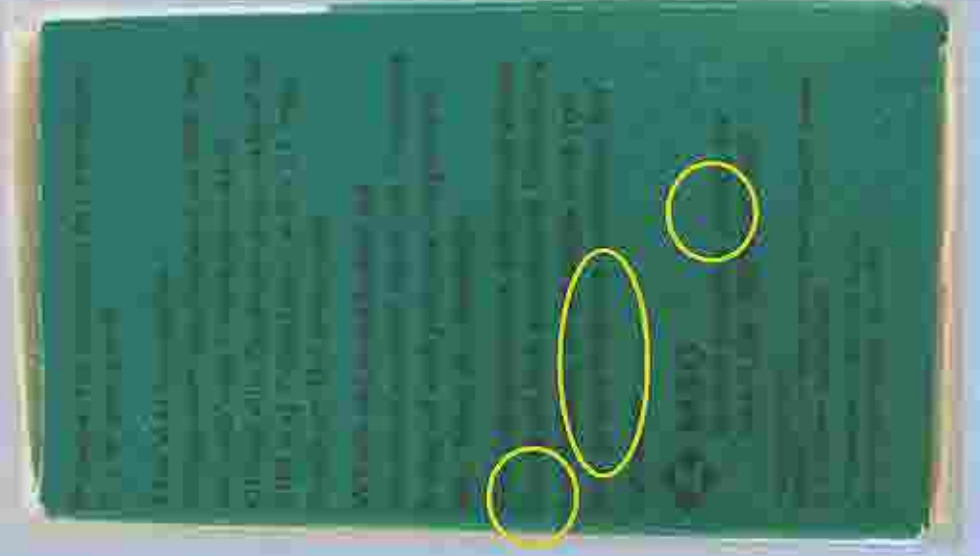
د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د. نقيب صيدالة مصر



Tienam-500 injection

رقم تشغيلة: M017221 تاريخ النفاذ: 2016-02 تاريخ انتهاء: 2018-01

Original Pack: (العبوة الأصلية)	Counterfeit pack: (العبوة المغشوشة)	Comment:
		<ul style="list-style-type: none">- حرف "c" في كلمة consult على العبوة الأصلية يجب ان يكون small letter و لكن على العبوة المغشوشة capital letter- كلمة "preparation" مكتوبة على العبوة الأصلية بطريقة صحيحة ولكن يوجد خطأ إملائي على العبوة المغشوشة "prepartitione"- كلمة Merck Sharp & Dohme مدونة على العبوة الأصلية بطريقة صحيحة ، ولكن على العبوة المغشوشة بطريقة غير صحيحة MERCK SHARP & doHME (حيث أن كل الحروف capital ما عدا حرف "d" في كلمة doHME)