

منشور دوري رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ (غش تجاري)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

يرجو ضبط ونحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمهربة من مستحضر **Botox (Botulinum Toxin Type A)** تشعيلة رقم C4122C3 بتاريخ إنتاج ٢٠١٦ / ٤ / ١٣ وتاريخ انتهاء الصلاحية ٢٠١٩ / ٤ / ١٣ . حيث ان العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان .

ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة للمستحضر المذكور كالآتي:-

العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة والمقلدة
١- رقم أربعة المدون في رقم التشعيلة مغلق (4) أسفل العلبة الكرتون	١- رقم أربعة المدون في رقم التشعيلة مفتوح من الأعلى (4) أسفل العلبة الكرتون
٢- رقم "2" و "3" والحرف "C" مختلف في نوع الخط أسفل العلبة الكرتون	٢- رقم "2" و "3" والحرف "C" مختلف في نوع الخط عن العبوة الأصلية أسفل العلبة الكرتون
٣- مدون على ظهر العبوة الكرتون عبارة: Allergan Pharmaceuticals Ireland حرف A صحيح وحرف I (capital letter) في كلمة Ireland	٣- مدون على ظهر العبوة الكرتون عبارة: Allorgan Pharmaceuticals Ireland حرف A في كلمة Pharmaceuticals وحرف I (samall letter) في كلمة Ireland

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة للمستحضر المذكور

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر وضمان المورد في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما يتم

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشا محمد زيادة

د. مصطفى السيد


د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد ا.د./ نقيب صيدلة مصر

العبوة المغشوشة

العبوة الأصلية

C4122C3 Photo Supplied

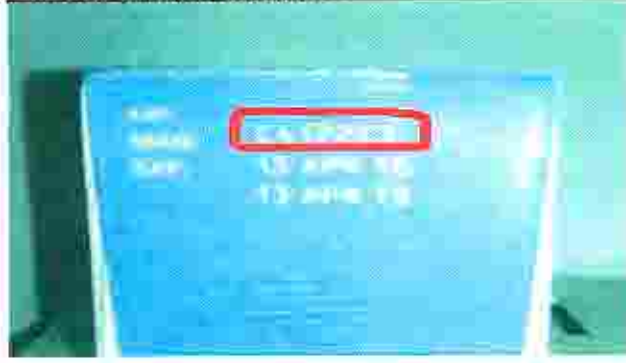

C4122C3 (Retain)





- رقم "اربعة" في رقم التشغيل مفتوح من الأعلى (4).
- رقم "2" و "3" و الحرف "C" مختلف في نوع الخط عن العبوة الأصلية.

- رقم "اربعة" في رقم التشغيل مغلق (4).
- أنظر للصورة سجد رقم "2" و "3" و الحرف "C" مختلف في نوع الخط

العبوة المغشوشة

العبوة الأصلية

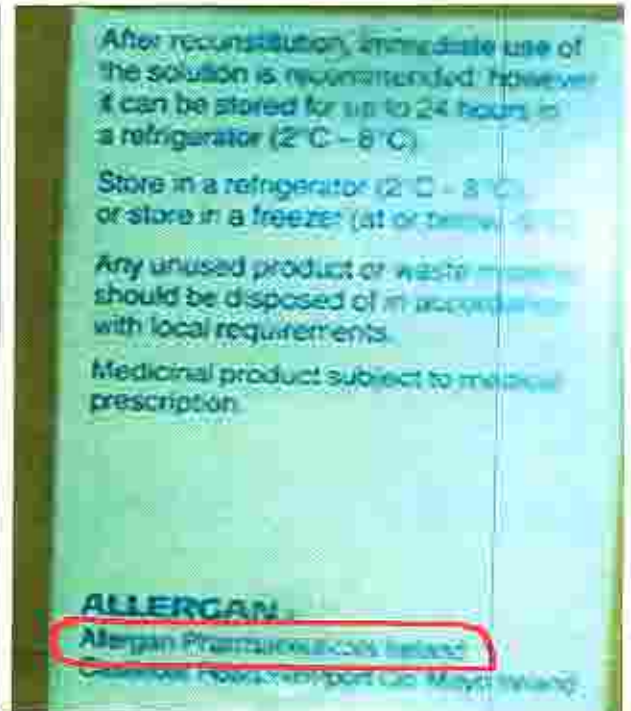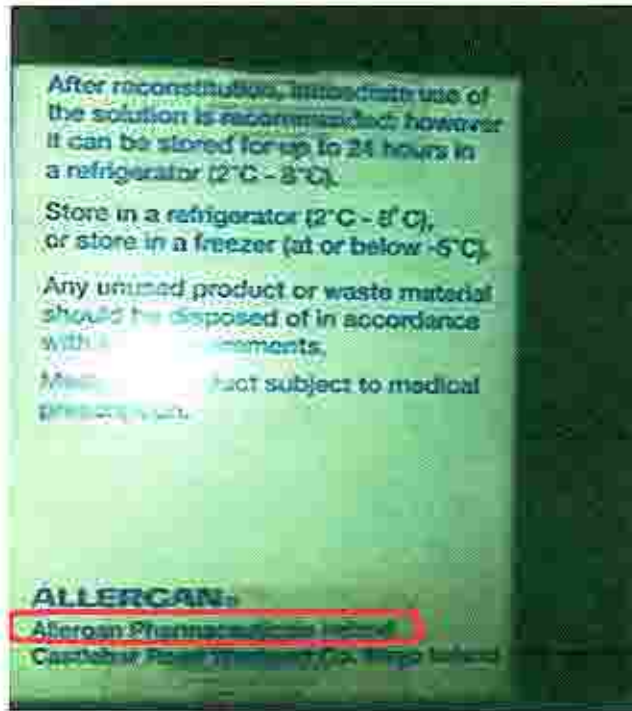

:"Allergan Pharmaceuticals irenald"

- هناك خطأ لغوي في "Allergan Pharmaceuticals irenald" حيث ان حرف "i" في كلمة "Pharmaceuticals" مكتوب "ا"

- كلمة "ireland" بدأت بحرف "i" صغير في العبوة المغشوشة.

(tamper evident seal)

بالنظر للعبوة المغشوشة سجد ان tamper evident seal (الغطاء المستخدم لعدم التلاعب) غير متشابه مع بالعبوة الأصلية.

:"Allergan Pharmaceuticals Ireland"

- في العبوة الأصلية الجملة الصحيحة "Allergan Pharmaceuticals Ireland"

- كلمة "ireland" بدأت بحر "i" كبير في العبوة الأصلية.

(tamper evident seal)

tamper evident seal مختلف عن العبوة المغشوشة