

منشور دورى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٨ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر **Hydroferrin Oral drops** تشغيله رقم **033154** بتاريخ إنتاج ٢٠١٧/٤ وتاريخ إنتهاء الصلاحية ٢٠٢٠/٤ حيث ان العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة برج للصناعات الدوائية .  
ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالاتى:-

العبوات المغشوشة والمقلدة	العبوات الأصلية
<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية:-</u> ١ . تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية مدون كالاتى: <b>2017/04/2020</b> ٢ . على أحد السنة العبوة مدون الآتى:- - تاريخ إصدار العبوة : <b>5/12</b> - رقم الإصدار/رقم التعديل : <b>2/1</b> ٣ . رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية والسعر مطبوع باللون الأسود <b>Inkjet</b> . <u>ثانياً: الزجاجاة الداخلية :-</u> ١ . لون لوجو الشركة الموجود على غطاء الزجاجاة أزرق غامق . ٢ . طريقة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية على اللاصق كالاتى : <b>17 . 04 . 20</b></p>	<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية:-</u> ١ . تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية مدون كالاتى: <b>17 04 20</b> ٢ . على أحد السنة العبوة مدون الآتى:- - تاريخ إصدار العبوة : <b>11/16</b> - رقم الإصدار/رقم التعديل : <b>4/1</b> ٣ . رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية والسعر <b>محفور</b> . <u>ثانياً: الزجاجاة الداخلية :-</u> ١ . لون لوجو الشركة الموجود على غطاء الزجاجاة أزرق فاتح ٢ . طريقة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية على اللاصق كالاتى : <b>17 04 20</b></p>

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التى توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور .

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما يتم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. مصطفى السيد  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي  
صدر يوم: ٤٣٦  
٢٠١٨/٧/١٣

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر

الفرق بين العبوة المغشوشة و العبوة السليمة لتشغيلة رقم 033154




Genuine Pack




Counterfeited Pack

Colors of The Two Packs are different

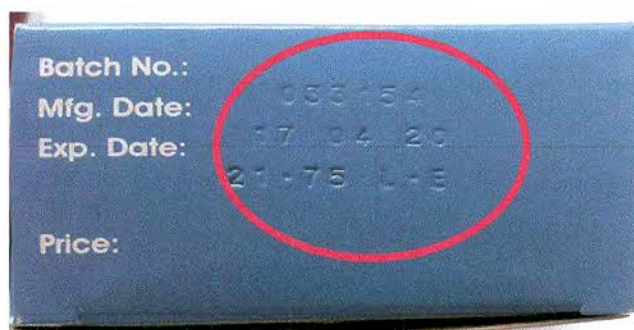


Genuine Pack

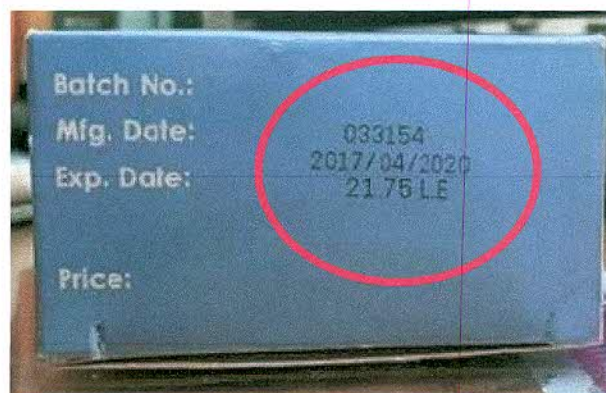

Counterfeited Pack




Genuine Pack

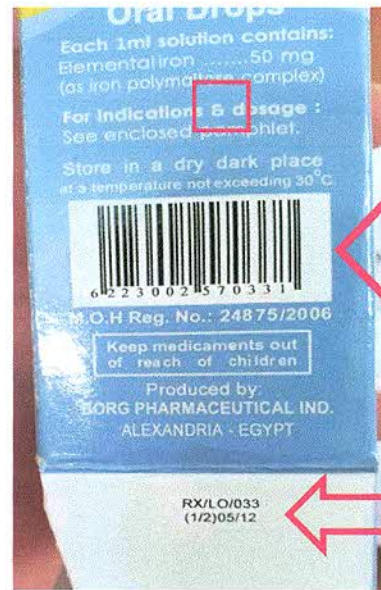


Counterfeited Pack


الفرق بين العبوة المغشوشة و العبء السليمة من التثغيلات المستخدمة بها الاصدار 1/2 و 1/4 للعبءء الخارجفة

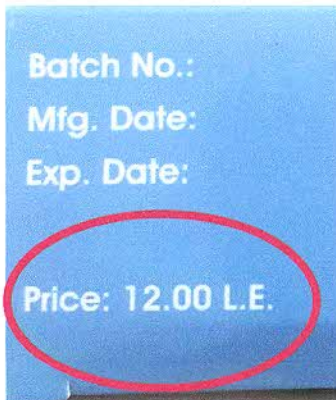

Issue no.: 1/2

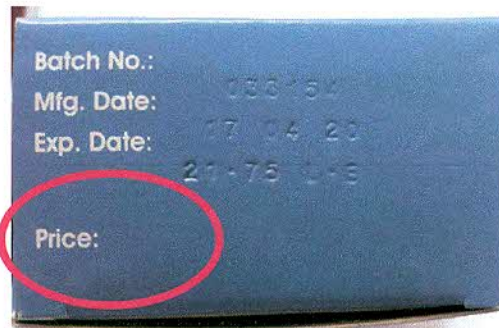

Issue no.: 1/4

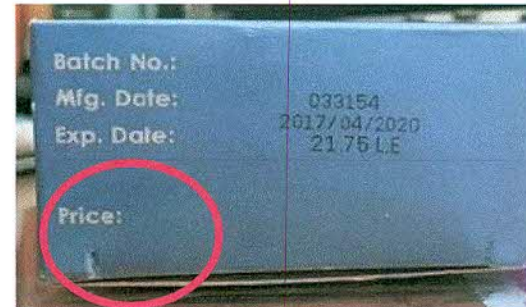

Counterfeited Pack

Issue no.: 1/2




Genuine Pack



Counterfeted Pack



Genuine Pack

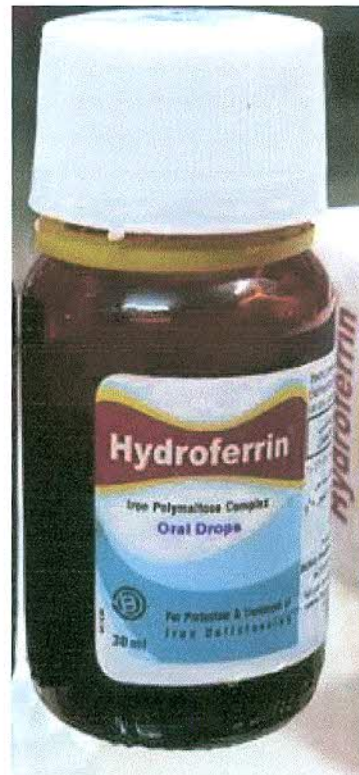

Counterfeted Pack

Labels of the two bottles have different Colors



Genuine Pack



Counterfeited Pack



Logo colors in the bottle cap are not the same